

 www.gutre.de	Datenblatt	Datum: 10.09.2002
		Bearbeitet: M. Sala
BV: 002-E71	Typ: UI 30/10,5	Geändert: 19.03.2009
Leistungsdaten: 2x115V/2x12V 6VA		Kd.-Nr.: 909.253

Bestückung: **1-3-5-7-10-11-14-15**Stift: **Rundstift Ø 0,8mm****Meßdaten:**

Primärseite:

Anschluß	U (V)	I _{leer} bei T25°C (mA)	I _{last} (mA)	R (Ohm) bei T25°C	P ₀ bei T25°C (W)
1-7	230	37	50	720 ±10% *	≤ 1,2
Brücke 3-5					

* Pin 1-3 = 360Ω ±10% Pin 5-7 = 360Ω ±10%

Sekundärseite:

Anschluß	U _{leer} (V) bei T25°C	I (mA)	U _{last} (V) bei T 105°C	R (Ohm) bei T25°C	
10-11	15,2÷16,4	250	12 ±5%	7,0 ±10%	---
14-15	15,2÷16,4	250	12 ±5%	7,0 ±10%	---
10-15		500	12 ±5%		Brücke 10-14/11-15
10-15		250	24 ±5%		Brücke 11-14

Kern: **M111-35N**Spulenkörper: **2 Kammer**

Prüfspannungen:

An (Stifte):	U (kV)
1 + 7 > 10 + 15	3,55
10 > 15	0,5



Schutzvorrichtung: ---

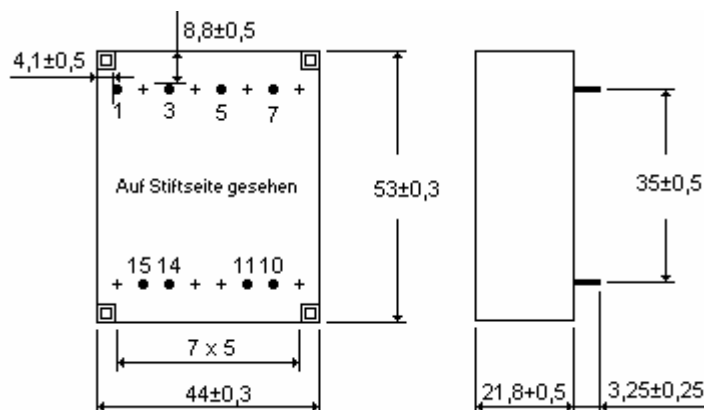
Endbehandlung: **Vakuumvergossen**

Wicklungen müssen mit Masse bedeckt sein. Spulenkörperleiste darf sichtbar sein.
Masse darf nicht über Gehäuserand stehen. Keine Massekgel an Stiften

Gefertigt und geprüft nach VDE: **0570/EN61558-1/2-6** Isolationsklasse: **T105/F**Beschriftung: **909.253 KW/Jr LA- *********2x115V/2x12V/6VA 50-60Hz****002-E71 GUTRE ta105/F**

***** = Gutre Werkstattauftragsnummer

Abmessungen:

Prüfpunkt bezeichnet
auch die Lage des Pins 1